

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL


JSL

Material Eléctrico S.A.
Rua Mário Castelhana 3
Apartado 12, Queluz de Baixo
2746-575 QUELUZ DE BAIXO
PORTUGAL

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Verbindungsdose
Connecting box

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006

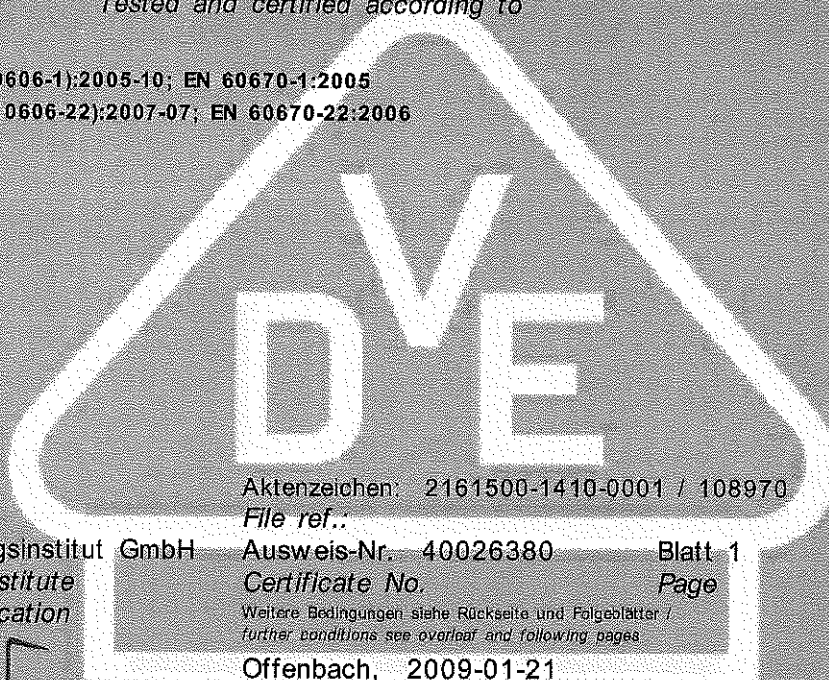

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Dr. Schipper

Aktenzeichen: 2161500-1410-0001 / 108970

File ref.:

Ausweis-Nr. 40026380

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2009-01-21

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

JSL Material Eléctrico S.A., Rua Mário Castelhana 3, Apartado 12, Queluz de Baixo, 2746-575
QUELUZ DE BAIXO, PORTUGAL

Aktenzeichen / *File ref.*

2161500-1410-0001 / 108970 / FG33 / GRE

Datum / *Date*

2009-01-21

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40026380.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40026380.

Verbindungsdose **Connecting box**

Typ(en) / *Type(s)*:

FE-7
FE-12
FE-15
FE-25

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage

AC 400 V - Typ FE-7, FE-25
AC 600 V - Typ FE-12, FE-15

Bemessungsanschlußvermögen
Rated connecting capacity

1,5 mm² - Typ FE-25
2,5 mm² - Typ FE-7
4,0 mm² - Typ FE-12, FE-15

Schutzart
Degree of protection

IP 54

Anbringungsart
Attachment type

Aufputz-Verlegung
surface mounting

Ausführung

mit Einführungen für Mantelleitungen -
8,2mmØ...11,5mmØ - 1,5 mm²
8,2mmØ...13.3mmØ - 2,5 mm²
8,2mmØ...16,0mmØ - 4,0 mm²

Construction

with inlets for cables -
8,2mmØ...11,5mmØ - 1,5 mm²
8,2mmØ...13.3mmØ - 2,5 mm²
8,2mmØ...16,0mmØ - 4,0 mm²

Werkstoff des Gehäuses
Material of case

Polyethylene, grau / grey

Werkstoff der Abdeckung
Material of the cover

Polyethylene, grau / grey

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40026380 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

JSL Material Eléctrico S.A., Rua Mário Castelhana 3, Apartado 12, Queluz de Baixo, 2746-575
QUELUZ DE BAIXO, PORTUGAL

Aktenzeichen / *File ref.*

2161500-1410-0001 / 108970 / FG33 / GRE

Datum / *Date*

2009-01-21

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40026380.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40026380.

Anmerkung
Remark

Leerdose
empty box

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**.

*This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33